



Poročilo o izvedeni nalogi
KS BOŠTANJ - pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-26/76457

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
BOŠTANJ 30
8294 Boštanj

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne
27.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)

Celje, 28.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Boštanj
Številka vzorca: 26/76457
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Vzorec odvzel: Anja Hvalec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 22.07.2026 09:30
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu
Vzorec sprejel: Anja Hvalec
Kraj in čas sprejema: Celje, 22.07.2026 13:48

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.8	°C		/	/
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	/	/
Električna prevodnost (20°C)	431	µS/cm		2500	skladen
pH	7.6			6.5-9.5	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Intenziteta vonja	/			/	/
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Motnost	<0.1	NTU		/	/
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	5	skladen
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *)	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *)	<10	CFU/mL		100	skladen

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18306-26/76457-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/18306-26/76457-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18306-26/76457-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - vodohran Boštanj
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/76457
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: KS BOŠTANJ - pitne vode
Skrbnik vzorca: Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne 27.01.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 256335, 22.07.2026
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 22.07.2026 09:30

Odvzel: Anja Hvalec, NLZOH OPKV


Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
vodohran Boštanj, pipa v vodohranu

Sprejem vzorca

Datum in ura: 22.07.2026 13:48

Sprejel: Anja Hvalec

Datum poročila: 28.07.2026

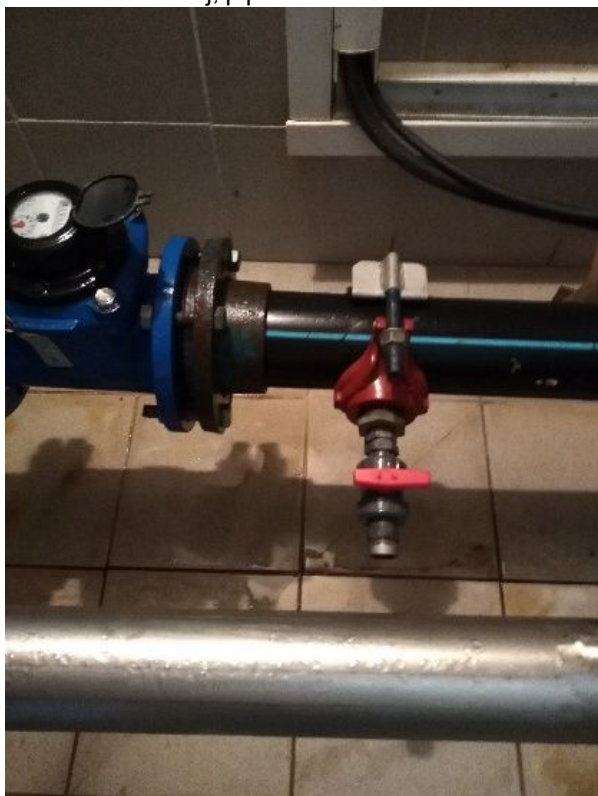



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	22.07.26 22.07.26
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	22.07.26 22.07.26
Električna prevodnost (20°C)	431	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	22.07.26 22.07.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 12.8 °C</i>					
pH	7.6			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	22.07.26 22.07.26
<i>Meritev opravljena pri T = 13.2 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	22.07.26 22.07.26
Intenziteta vonja	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	22.07.26 22.07.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	22.07.26 22.07.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN) ob 29.07.2026 06:58:43

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - vodohran Boštanj		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/76457		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	KS BOŠTANJ - pitne vode		
Skrbnik vzorca	Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)		
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne 27.01.2026		
Mesto odvzema:	Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 24.07.2026
Datum in ura:	22.07.2026 09:30	Datum in ura:	22.07.2026 13:48
Odvzel:	Anja Hvalec, NLZOH OPKV	Sprejel:	Anja Hvalec

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012, metoda B, CE	23.07.26 23.07.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, CE	23.07.26 23.07.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, CE	23.07.26 23.07.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	23.07.26 23.07.26

[1] CFA analizator.

Kraj izvedbe preiskav:

CE - OKA Maribor, Ipavčeva ulica 18, Celje
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Elektronsko potrdili:
Ksenija Bošnjak, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Maribor

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 24.07.2026 16:03:58

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - vodohran Boštanj
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/76457; Lab. št.: 26/14914
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: KS BOŠTANJ - pitne vode
Skrbnik vzorca: Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne 27.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 22.07.2026 09:30

Odvzel: Anja Hvalec, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 22.07.2026 14:50

Prevzel: Vilma Rozman

Datum poročila: 27.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.07.2026 24.07.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.07.2026 24.07.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	23.07.2026 27.07.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	23.07.2026 25.07.2026

Analitik:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:

Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 27.07.2026 09:33:55

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.