



Poročilo o izvedeni nalogi  
**KS BOŠTANJ - pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-25/51389

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ  
BOŠTANJ 30  
8294 Boštanj

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Nina Marot

Celje, 02.06.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - vodohran Boštanj, pipa v vodohranu
Številka vzorca:	25/51389
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Vzorec odvzel:	Nina Marot, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	23.05.2025 10:50
Mesto odvzema:	Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu
Vzorec sprejel:	Nina Marot
Kraj in čas sprejema:	Celje, 23.05.2025 12:12

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
<b>Terenske meritve</b>				
Temperatura vode	12.2	°C	/	/
Klor-prosti	0.13	mg/L	/	/
<b>Mikrobiološki parametri</b>				
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

### Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18306-25/51389-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18306-25/51389-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/51389  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KS BOŠTANJ - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Nina Marot  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 231589, 19.05.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 23.05.2025 10:50

**Odvzel:** Nina Marot, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca


**Datum poročila:** 02.06.2025

**Datum in ura:** 23.05.2025 12:12

**Sprejel:** Nina Marot

### Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

vodohran Boštanj, pipa v vodohranu

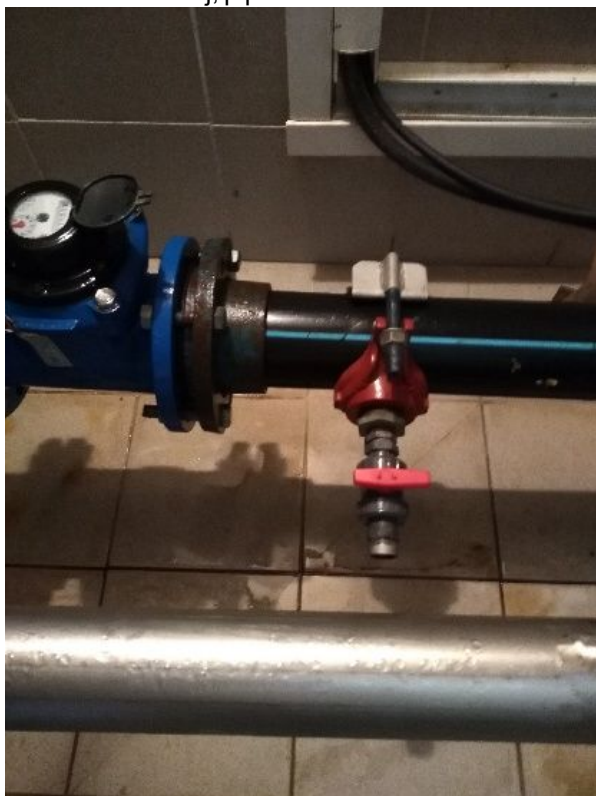



## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	12.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	23.05.25 23.05.25
Klor-prosti	0.13	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	23.05.25 23.05.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Blaž Goličnik, mag. san. inž. ob 04.06.2025 13:39:51

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/51389; Lab. št.: 25/10724  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KS BOŠTANJ - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Nina Marot  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 26.05.2025  
**Datum in ura:** 23.05.2025 10:50 **Datum in ura:** 23.05.2025 12:55  
**Odvzel:** Nina Marot, NLZOH OPKV **Prevzel:** Vilma Rozman

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.05.2025 24.05.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.05.2025 24.05.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	23.05.2025 24.05.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	23.05.2025 26.05.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	23.05.2025 26.05.2025

Analistik:  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 26.05.2025 10:39:27

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.